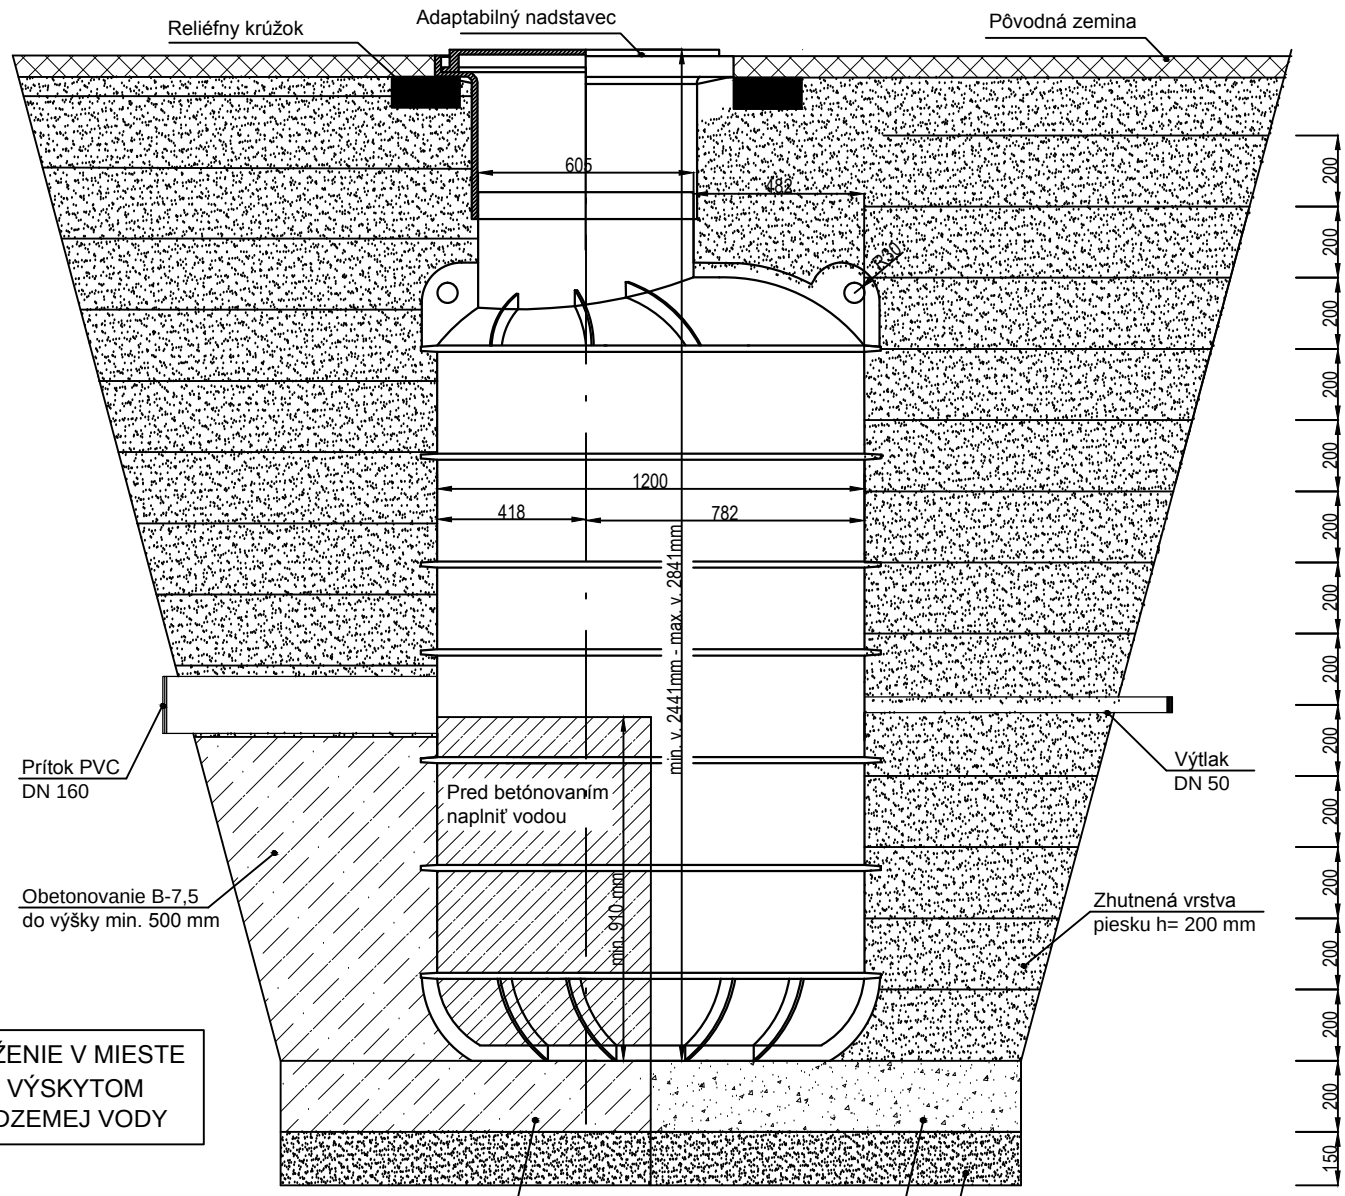

ULOŽENIE V MIESTE S VÝSKYTOM PODZEMEJ VODY

ULOŽENIE V MIESTE BEZ VÝSKYTU PODZEMEJ VODY

Prečerpávacia stanica LAURA L/T pre tlakovú kanalizáciu PEHD 1200, H=2,2m

PUMPS	12.02.2020
Textilná 3/A	
040 12 Košice	

BAKALÁR PUMPS®